
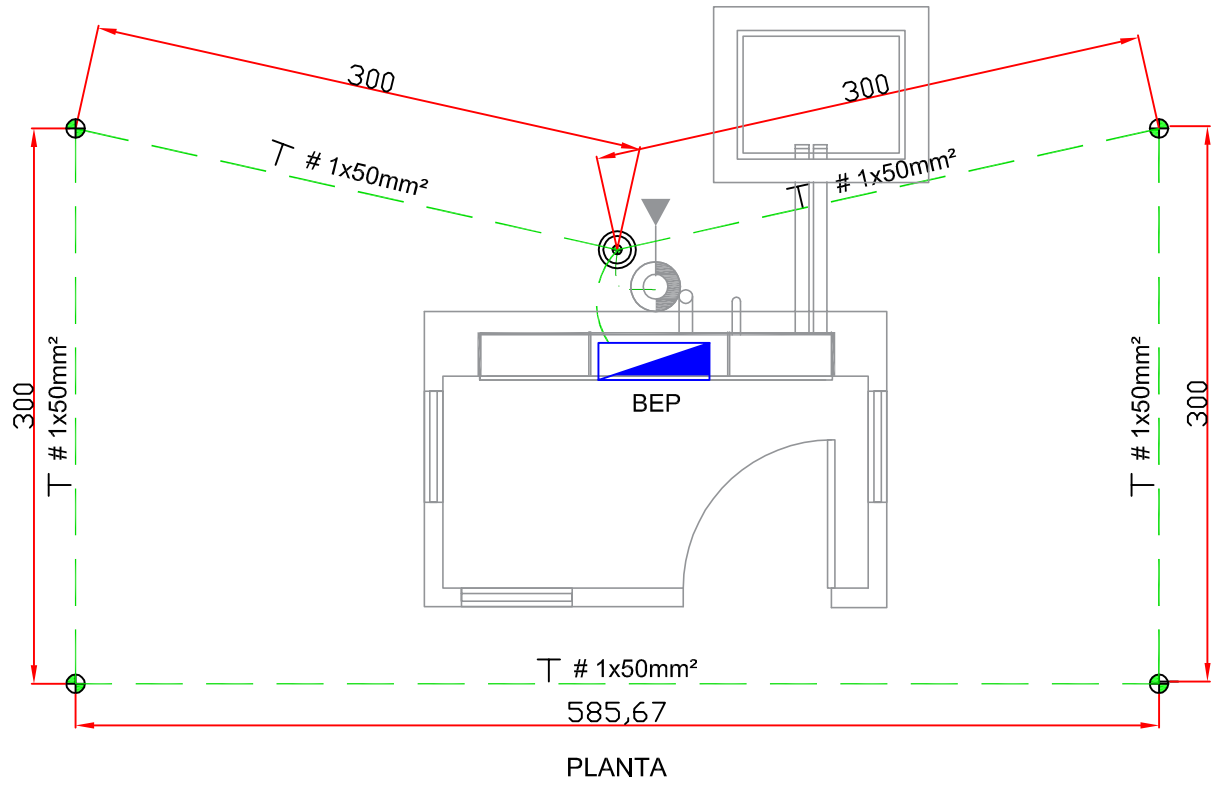


PLANTA


SUBESTAÇÃO AÉREA 225kVA
MALHA DE ATERRAMENTO
ESC. S/E

LEGENDA

- CABO DE COBRE NÚ SUBTERRANEO
- CABO DE COBRE NÚ SOBREPOSTO
- QUADRO ELÉTRICO (BEP)
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- HASTE DE ATERRAMENTO

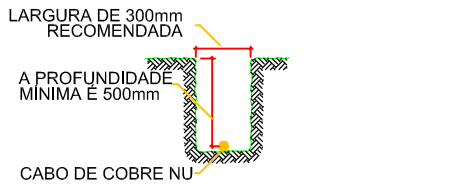


VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
ESC. S/E

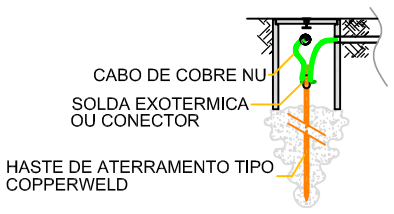


CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO
ESC. S/E

CAIXA DE INSPEÇÃO (CONCRETO)

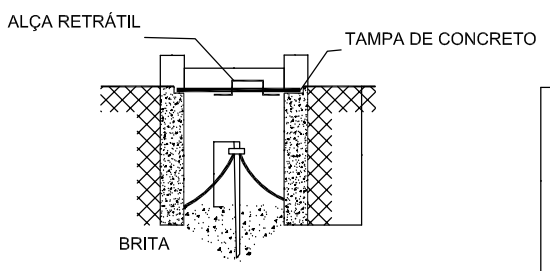


CORTE A-A'




PLANTA BAIXA

CAIXA DE INSPEÇÃO - (CONCRETO PRÉ-MOLDADO)


OPÇÃO - 1




OPÇÃO - 1

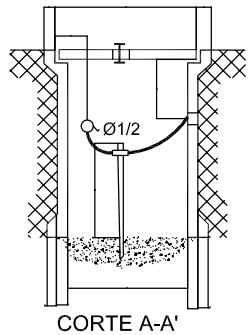


CORTE A-A'



CORTE B-B'




PLANTA BAIXA




PLANTA BAIXA
TAMPA


OPÇÃO 2 - (CILÍNDRICA)




VISTA FRONTAL




PLANTA BAIXA



CORTE C-C'



CORTE D-D'



PLANTA BAIXA
TAMPA

NOTA: DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

NOTAS

01 - O ATERRAMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS E CARCAÇAS METALICAS (PORTA E JANELA) EXISTENTES NA PARTE INTERNA DA SUBESTAÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS UTILIZANDO CABO DE COBRE NU, COM SECÇÃO DE #25mm².
02 - DIMENSÕES EM CENTIMETROS

REFERÊNCIAS:

01 - MEMORIAL DESCRITIVO WAT-PCM-2022-002
02 - NORMA TÉCNICA ABNT NBR-5410
03 - NORMA TÉCNICA CELESC N-321.0002

Nº	DESCRIÇÃO	PREP.	APROV.	DATA
0	PRIMEIRA EMISSÃO	VICTOR	ERIC	NOV/22

REVISÕES

WATTSER Engenharia

KLEIN & BOESING Materiais e Serviços Elétricos Ltda.

PROJETO: FA — DATA: NOV/22
VERIFICADO: VHL — DATA: NOV/22
APROVADO: EP — DATA: NOV/22

CLIENTE
PMAD CRECHE MUNICIPAL
CNPJ:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng. Eletricista: ERIC PIOVESAN – CREA/SC: 157855-6

PMAD CRECHE MUNICIPAL

PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO
SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5kVA
PLANTA DE CORTES

ESCALA:	DOCUMENTO:	REV.
–	PROJETO ELÉTRICO	
FOLHA: 04	Nº DOCUMENTO: WAT-PCM-2022-001	0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA